

27	ф. 33-07, п. Шекиээр, быт									7,18	
28	ф. 33-09, п. Аксы-Барлык, быт									17,77	
29	ф. 7-02, п. Сайлыг, быт									20,22	
30	ф. 7-05, район п. Хову-Аксы									24,18	
31	ф. 7-06, п. Ак-Тал, п. Хольчук, быт									3,39	
32	ф. 31-02, п. Шеми, быт										3,16
33	ф. 6-04, п. Кочетово, п. Шанган, п. Чал-Кежик										16,1
34	ф. 16-01, п. Бай-Даг, п. Морен, быт										11,45
35	ф. 16-04 МНР										11,23
36	ф. 19-05, угольный разрез										1,58
37	ф. 19-07, угольный разрез										0,4
38	ф. 32-01, п. Шуй, быт										5,69
39	ф. 38-01, п. Бижиктиг-Хая, быт										6,31
40	ф. 43-05, п. Оо-Шынаа, быт										4,54
41	ф. 15-02, п. Ак-Эрик, быт										4,56
42	ф. 18-01, п. Шуурмак, быт										2,59
наименование энергоузла (энергорайона)											
		89,56	83,4	83,3	83,98	81,34	82,83	80,26	87,53	81,19	67,61
	ИТОГО:	89,56	172,96	256,26	340,24	421,58	504,41	584,67	672,2	753,39	821

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам-главный инженер
ОАО "Тываэнерго"




(подпись)

В.П. Сатриванов
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Министр топлива и
энергетики Республики Тыва

Р.В. Кажин-оол
(подпись) / (Ф.И.О.)

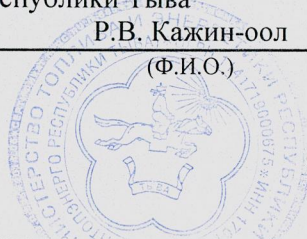

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала
ОАО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ

В.В. Смирнов
(подпись) (Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. управляющего директора - первого
заместителя генерального директора
ОАО "Тываэнерго"

В.В. Иванов
(подпись) (Ф.И.О.)




ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 20 14 /20 15 гг.
по ОАО "Тываэнерго" на территории Республики Тыва

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ф. 11-05, район г. Кызыла	ПС 110/35/10 кВ Городская		3,4								
2	ф. 10-12, район г. Кызыла	ПС 110/10 кВ Южная	3,3									
3	ф. 11-02, район г. Кызыла	ПС 110/35/10 кВ Городская				0,7						
4	ф. 10-08, район г. Кызыла	ПС 110/10 кВ Южная			3							
5	ф. 20-05, район г. Кызыла ул. Геологическая	ПС 220/110/10 кВ Кызылская				2,8						
6	ф. 28-05, п. Чаа-Суур, застава	ПС 110/10 кВ Хандагайты						0,2				
7	ф. 40-07, район г. Туран ул. Декабристов	ПС 220/35/10 кВ Туран					0,7					
8	ф. 1-04, район г. Ак-Довурак	ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак							2,1			
9	ф. 4-08, район г. Чадан	ПС 220/110/10 кВ Чадан					2,5					
10	ф. 8-01, район г. Шагонар	ПС 110/35/10 кВ Шагонар						0,5				
11	ф. 13-08, п. Межсегей, быт	ПС 110/35/10 кВ Бэй-Хаак									0,1	
12	ф. 1-10, п. Постоянный, быт	ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак							2,5			

40	ф. 43-05, п. Оо-Шынаа, быт	ПС 35/10 кВ Оо-Шынаа										0,2
41	ф. 15-02, п. Ак-Эрик, быт	ПС 35/10 кВ Самагалтай										0,1
42	ф. 18-01, п. Шуурмак, быт	ПС 35/10 кВ Кызыл-Арыг										0,1
наименование энергоузла (энергорайона)												
			3,3	3,4	3,2	3,5	3,2	3,2	3,4	3,4	2,7	3,1
итого:			3,3	6,7	9,9	13,4	16,6	19,8	23,2	26,6	29,3	32,4

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам- главный инженер
ОАО "Тываэнерго"



/ В.П. Сатриванов/


СОГЛАСОВАНО

Министр топлива и
энергетики Республики Тыва

(подпись)

Р.В. Кажин-оол

(Ф.И.О.)

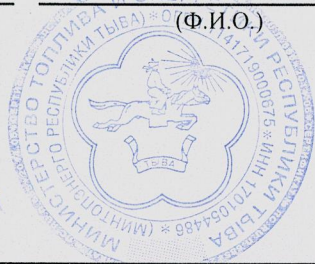

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала

ОАО "СО БЭС" Красноярское РДУ

(подпись)

В.В. Смирнов

(Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. управляющего директора -
первого заместителя генерального
директора ОАО "Тываэнерго"

(подпись)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)



ГРАФИК

временного отключения потребления на 20 14 /20 15 гг.
по ОАО "Тываэнерго" на территории Республики Тыва

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	г. Кызыл, жилой сектор	ПС 110/35/10 кВ Городская	11-09	ОП	до 5 мин	0,2									
2	Угольный разрез	ПС 220/110/10 кВ Кызыльская	T-9	ОП	до 5 мин	1,5									
2	п. Зубовка, птицефабрика	ПС 220/110/10 кВ Кызыльская	T-1	ОП	до 5 мин	1,6									
3	район г Ак-Довурак	ПС 220/110/35/10 кВ Ак-Довурак	1-10	ОП	до 5 мин		2,7								
4	с. Суг-Бажы, п. Шамбалыг, курорт Чедер	ПС 220/110/10 кВ Кызыльская	T-2	ОП	до 5 мин		0,6								
5	п. Тээли, с. Эрги-Барлык, быт	ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак	T-32	ОП	до 5 мин			2,8							

6	район г. Туран	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-07	ОП	до 5 мин			0,85						
7	г. Ак-Довурак, школа	ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак	1-06	ОП	до 5 мин				1,8					
8	район г. Шагонар	ПС 110/35/10 кВ Шагонар	8-06	ОП	до 5 мин				1,7					
9	г. Кызыл, жилой сектор	ЦРП	ф. 11	ОП	до 5 мин					1,7				
10	г. Кызыл, ОАО Тувгаз	ПС 110/35/10 кВ Городская	11-07	ОП	до 20 мин					1,7				
11	г. Шагонар, пром.зона	ПС 110/35/10 кВ Шагонар	8-05	ОП	до 20 мин						1,4			
12	с. Суг-Аксы	ПС 220/110/10 кВ Чадан	С-453	ОП	до 20 мин						1			
13	г. Чадан, жилой сектор	ПС 220/110/10 кВ Чадан	4-10	ОП	до 20 мин						0,67			
14	с. Хайыракан, жилой сектор	ПС 220/110/10 кВ Чадан	4-03	ОП	до 20 мин						0,2			
15	п. Баян-Тала, с. Теве- Хая, быт	ПС 220/110/10 кВ Чадан	4-04	ОП	до 20 мин						0,4			
16	с. Хондергей, жилой сектор	ПС 220/110/10 кВ Чадан	4-05	ОП	до 20 мин						0,1			
17	п. Уюк, п. Сушь, жилой сектор	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-15	ОП	до 20 мин						0,3			
18	г. Туран, 2 детсада, школа	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-08	ОП	до 20 мин						0,8			
19	с. Чыраа-Бажы, с. Шеми, с. Аянгаты, с. Дон-Терезин, быт	ПС 220/110/35/6 кВ Ак-Довурак	Т-31	ОП	до 20 мин						0,8			
20	с. Ленинка, жилой сектор	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-10	ОП	до 20 мин						0,1			
21	с. Шивилиг, с. Билелиг, АБЗ	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-12	ОП	до 20 мин						0,1			
22	г. Туран, жилой сектор	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-14	ОП	до 20 мин						0,4			
23	МТФ	ПС 220/35/10 кВ Туран	40-16	ОП	до 20 мин						0,1			

41	с. Белдир-Арыг, жилой сектор	ПС 35/10 кВ Самагалтай	15-04	ДД	до 20 мин										0,26	
42	с. Элегест, жилой сектор	ПС 110/10 кВ Элегест	6-02	ДД	до 20 мин										0,25	
43	п. Бурен-Хем, Кундустуг, 2 школы	ПС 35/10 кВ Зубовка	2-02	ДД	до 20 мин										0,46	
44	с. Оо-Шынаа, жилой сектор	ПС 35/10 кВ Самагалтай	T-17	ДД	до 20 мин										0,5	
45	с. Арыскан, жилой сектор	ПС 110/35/10 кВ Арыг-Узю	5-03	ДД	до 20 мин										0,12	
46	с. Арыг-Узю, жилой сектор	ПС 110/35/10 кВ Арыг-Узю	5-04	ДД	до 20 мин										0,3	
47	п. Чаа-Холь, жилой сектор	ПС 35/10 кВ Чаа-Холь	24-03	ДД	до 20 мин											0,86
48	п. Кызыл-Даг, Ак-Даш, Аймарлыг	ПС 35/10 кВ Чаа-Холь	24-04	ДД	до 20 мин											0,2
49	п. Ак-Дуруг, жилой сектор	ПС 35/10 кВ Чаа-Холь	24-05	ДД	до 20 мин											0,62
наименование энергоузла (энергорайона)																
ИТОГО:																
						до 5 мин.	3,3	3,3	3,65	3,5	1,7					
						от 5 до 20 мин.					1,7	3,77	3,43	3,51	2,86	1,68
						всего	3,3	6,6	10,25	13,75	17,15	20,92	24,35	27,86	30,72	32,4
						всего по ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам - главный инженер
ОАО "Тываэнерго"

 /В.П. Сатриванов/